

SKALA 1:50000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000

Układ współrzędnych płaskich "2000"
Układ wysokościowy "Kronsztad 60"

Województwo: 10 lubelskie
Powiat: 1015 zamojski
Gmina: 101504_2 Krasnystaw
Obręb: 01 - Borszyce, 03- Wola Pękoszewska
Ident. ogólnomiar: GGK.6440.1.1258.2015

Arkusz nr 9D

Nie wyłącza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji geodezyjnej.

Granice działek wyrażane na niniejszej mapie są zgodne ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów.

Kontury użytków gruntowych oznaczone kolorem brązowym nie są zgodne z bazą danych ewidencji gruntów i budynków.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem przebiegu granic nieruchomości w terenie oraz ich oznaczeniem znakami granicznymi w przypadkach przewidzianej treścią przepisów.

Przedstawienie sytuacyjne „pod sypkie" ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 30.11.2015 r.

Podwyższa się się, że niniejszy dokument zaistniał opracowany w wyniku prac geodezyjnych przeprowadzonych przez uprawnionego geodetę technicznie wykonany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE
w Skierniewicach
Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Identyfikator ewidencyjny materiału:
działka - operatu technicznego

R1015 **ZOSE.6412**

Data wpływu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu **05.12.2016**
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej ...

GEO-EXPRES
Geodezyjny Pomiar Kadastralny
Piotr Kozikowski
96-500 Skierniewice, ul. Kotlin Mechaza 13
NIP 8831014574 REGON 730705514 tel. 46 8330 948

GEODETA
Piotr Kozikowski
Uprawnienia Geodezyjne
i Kartograficzne

Skierniewice 09.12.2019r.
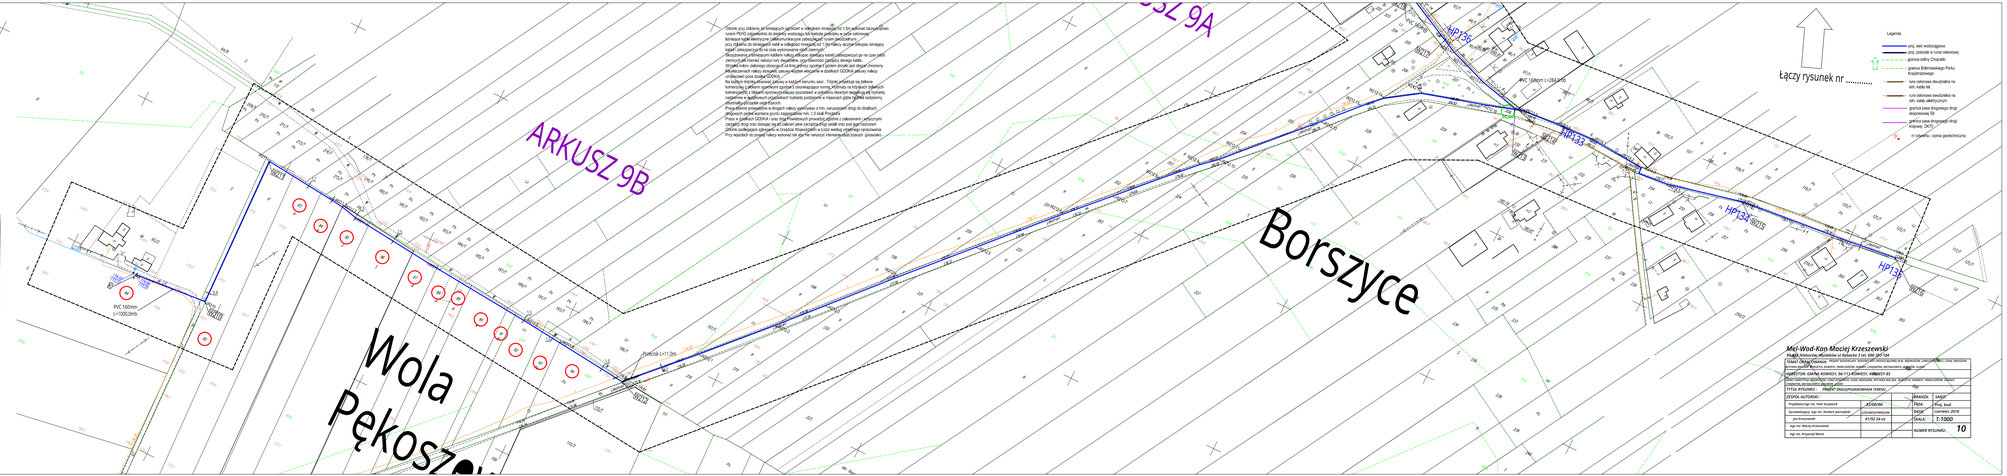
Celem przy zabiorze, w miejscach zgięcia o kącie mniejszym niż 135 zastosuje się kabel typu YKXS o przekroju nie mniejszym niż kabel zasilający a całą odcinek biegnie kabel elektryczny zabezpieczający system automatyki.
Przy skrzyżowaniu z drogą gminną kabel należy ułożyć w rurze ochronnej stalowej zabezpieczonej przed korozją zewnętrzną powłoką.
Skrzyżowania z istniejącym kablem należy wykonać kablem zabezpieczonym co na całej jego długości rurami ochronnymi stalowymi przed korozją zewnętrzną powłoką.
Projekt kabli zabiegu obiegów od linii w pionie oznacz system stosuje pod drogami Dromony.
Kable należy układać w rurach ochronnych wygodnie w dostawie SDORG zakończ należy zabezpieczyć przed korozją.
Na każdym końcu stosuje zakaz w kształt kierunku osi. Trzeba przestrzegać na zakres kolorowy, zakazu wyrobu zgodnych z obowiązującymi normą, wydanej na miejscach zakazów, konieczność z zakazu szczególnie dbałości przestrzeń w przeciwnym wypadku wykonania kablowej należy zachować kablowej zabezpieczyć w rejestrach przed zakazu kablowej, wydanej przez wydanie.
Przy przejściu przejściowe w drogach należy zgodnością z min. warunkami drogi do dostaw. Przy przejściu przejściowe w drogach należy zgodnością z min. warunkami drogi.
Przed w dostaw SDORG oraz drogi wykonywać przewody przejścia z zakresem z wykonaniem zarządzi drogi oraz wskaże się w zakresie oraz zarządzającego ustalił oraz pod zgodnością.
Zakres zarządzający zgłaszać w trakcie przejściach w celu wielkiej uzgadnia oraz konserwa.
Przy wjazdach do drogach należy wykonać tak aby nie nawoził mineralnego błota (piasek).